

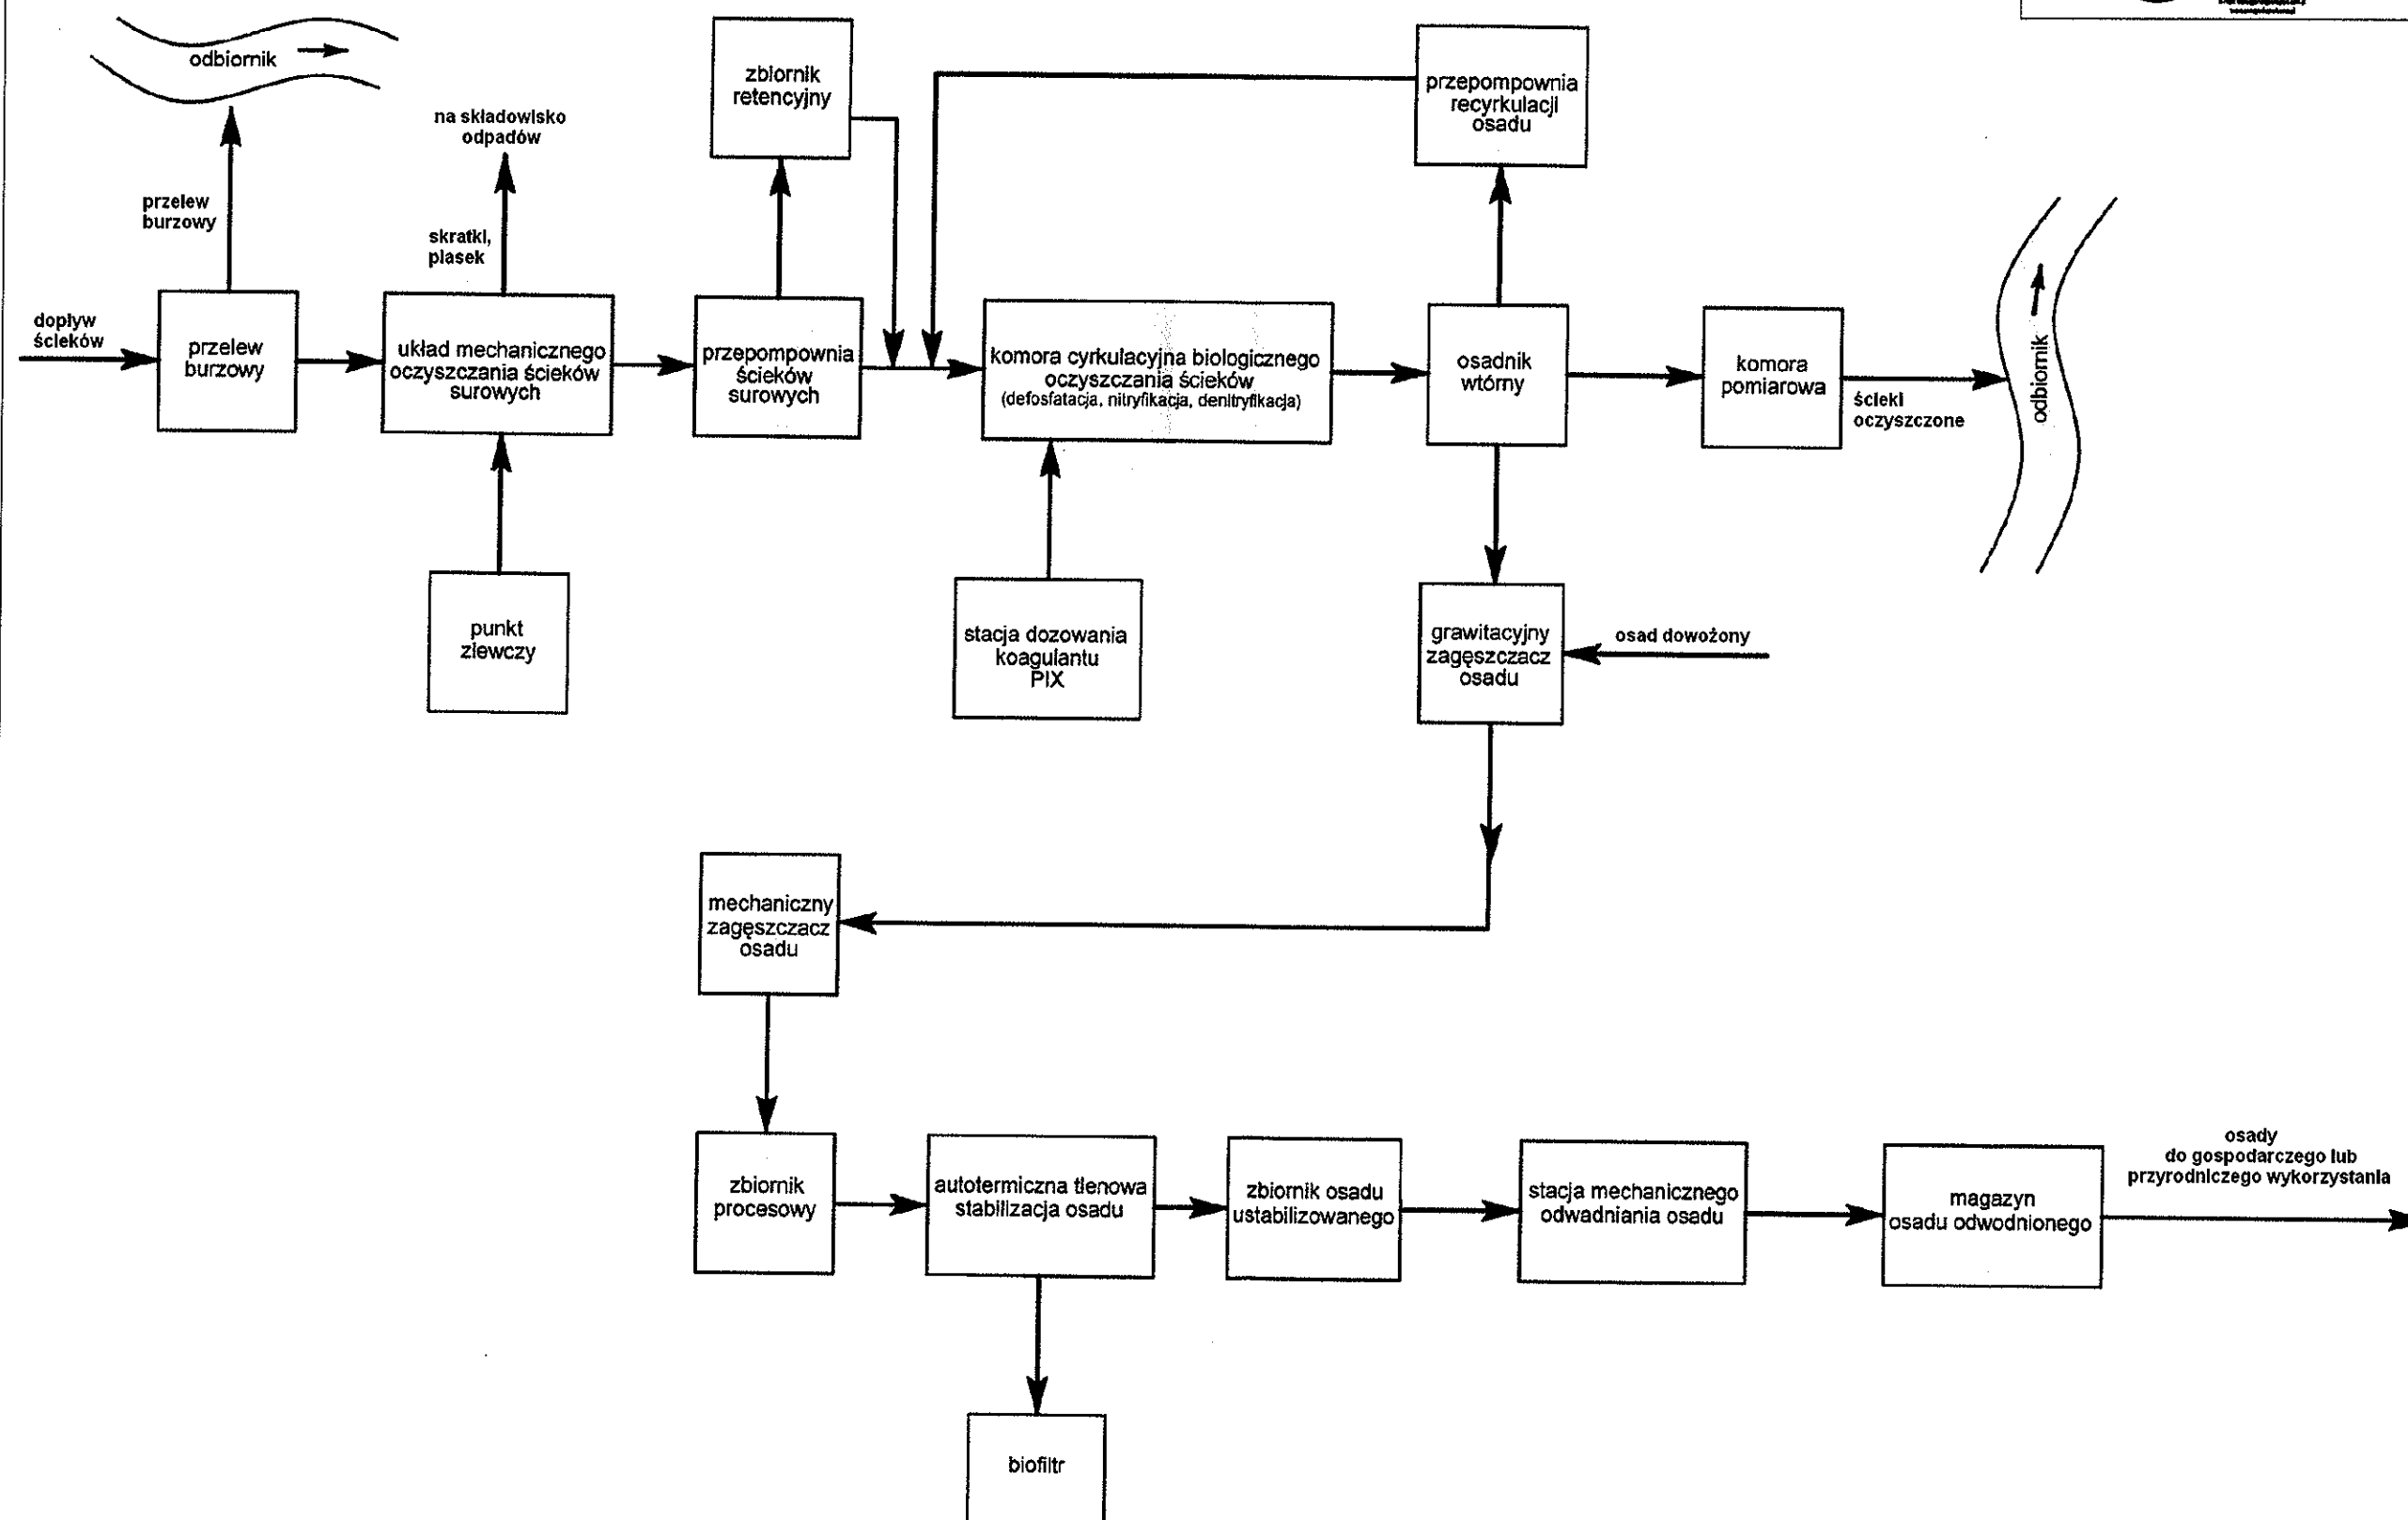


Schemat technologiczny dla OŚ w Miliczu

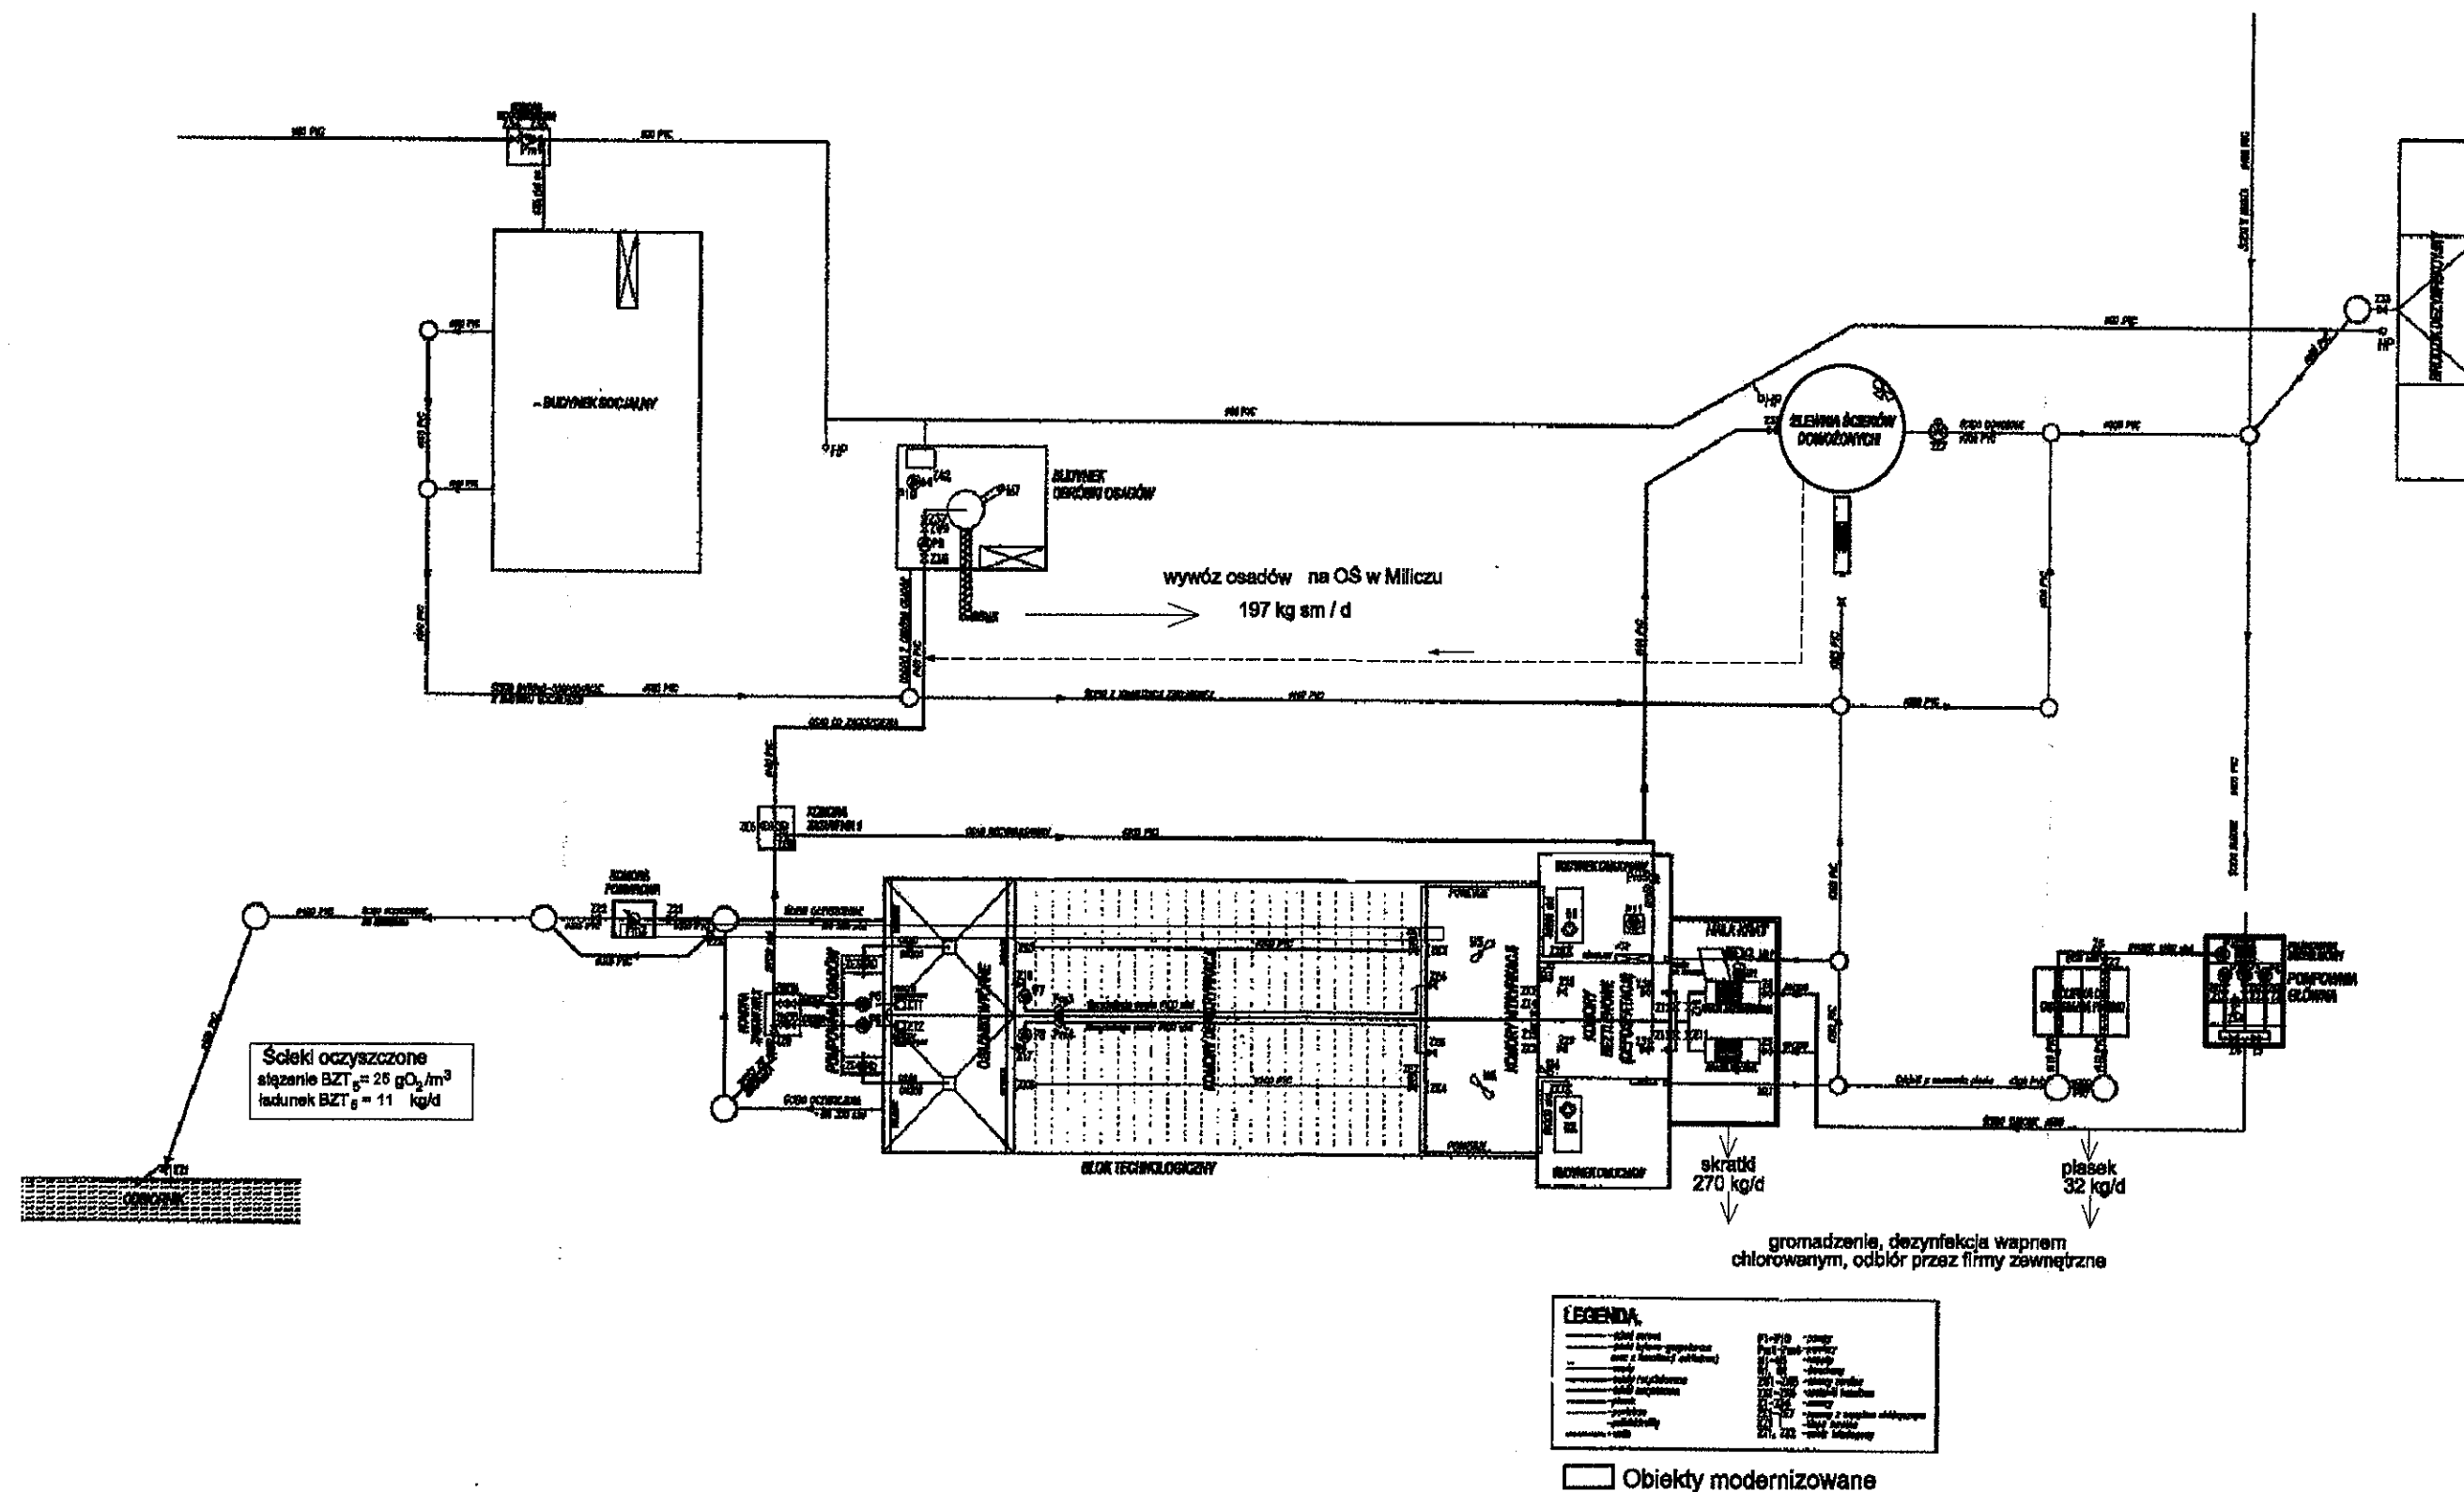

Schemat technologiczny - zakres modernizacji				Nr zgłoszenia	
Oczyszczalnia Ścieków Sułów				11-1	
	Imię i Nazwisko	Data	Stanowisko	Podpis	
WYKONAWCA PRAC	mgr inż. Grzegorz Lichaj	luty 2007r.			
OPŁACENIA	mgr inż. Katarzyna Ślusarska	luty 2007r.			
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Andrzejewski	luty 2007r.	Adm. Bud. ił. WPP-2000-Upr.2007		
SPRAWOZD.	mgr inż. Artur Lichaj	luty 2007r.	Upr. Bud. ił. nr. 1555/00		

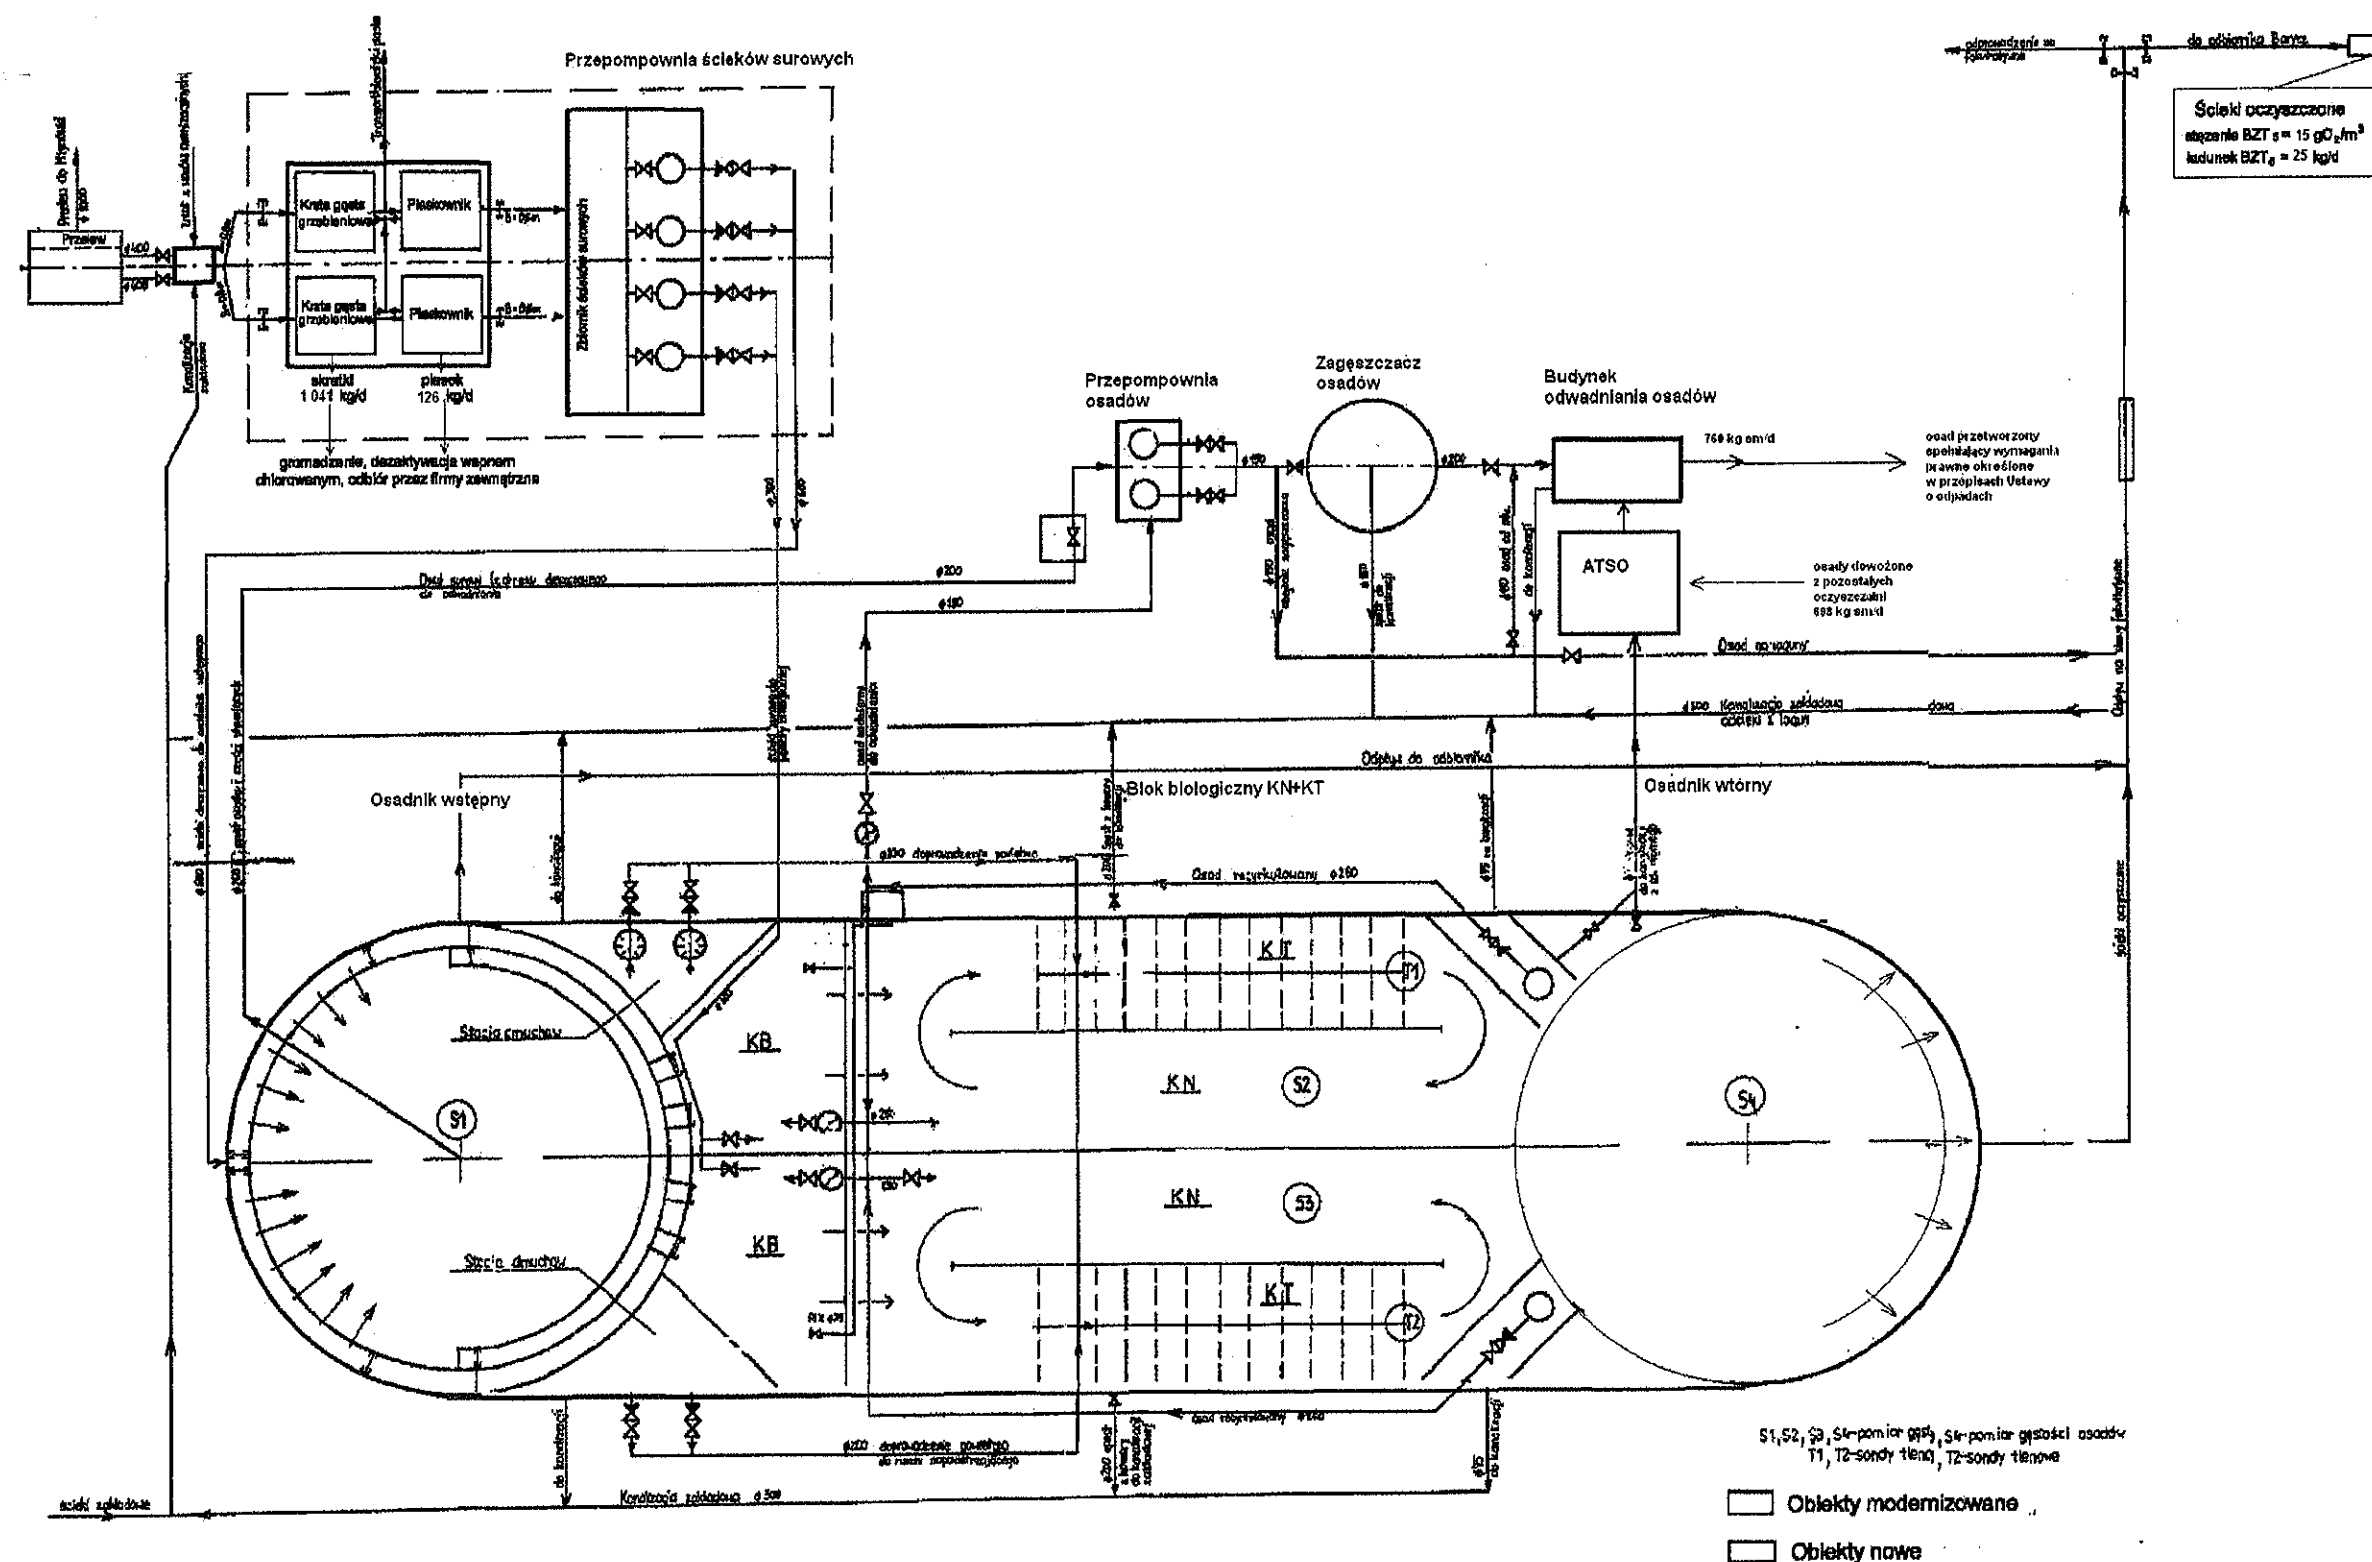

[illegible]

Schemat technologiczny - modernizacja OŚ w Żmigrodzie

Ścieki oczyszczone
stężenie BZT₅ = 25 gO₂/m³
ładunek BZT₅ = 23 kg/d

wywóz osadu na OŚ w Miliczu - 442 kg s.m/d

▨ Obiekty modernizowane
▨ Obiekty nowe

Schemat technologiczny - zakres modernizacji Części mechanicznej i biologicznej			
Wzrost	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Lisowski	mgr inż. Andrzej Lisowski	
OPRACOWANIE	mgr inż. Andrzej Lisowski	mgr inż. Andrzej Lisowski	
WYKONANIE	mgr inż. Andrzej Lisowski	mgr inż. Andrzej Lisowski	
WERYFIKACJA	mgr inż. Andrzej Lisowski	mgr inż. Andrzej Lisowski	

energoexpert sp. z o.o.
ul. Wolności 100, 61-001 Poznań
tel. 61 832 10 00, fax 61 832 10 01
e-mail: energoexpert@wp.pl

CZĘŚĆ MECHANICZNA

składowisko
608 kg/d; 73 kg/d

grzewnica (długość 100m)
wspornik chromowany
odbiór przez linie zewnętrzne